


DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☒	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGONOSITELŮ
NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]

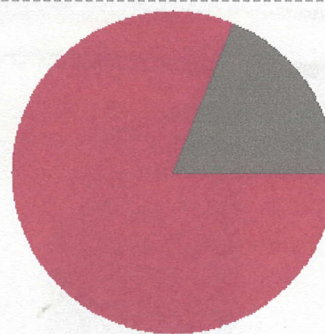

■ zemní plyn: 298.1
■ elektrická energie: 68.6

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em} \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Dílčí dodané energie					
		Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)					
Mimořádně úsporná							
A							
B							
C							
D							
E		210	172			32.9	10.6
F	0.55						
G	0.68						
Mimořádně neúsporná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		304.0				47.6	15.3

Zpracovatel: Ing. Zbyněk Khail

 Kontakt: Na Lysinách 457/20, 147 00, Praha 4
 212242703 / info@vortexsystem.cz

Osvědčení č.: 1171

Vyhотовeno dne: 17.8.2016

Podpis:



číslo dokumentu: