

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Tyršova 1833/9, k.ú. 72718,**  
**p.č. 1791**  
PSČ, místo: **12000, Praha**  
Typ budovy: **Bytový dům**  
Plocha obálky budovy: **3861.47** m<sup>2</sup>  
Objemový faktor tvaru A/V: **0.60** m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>  
Celková energeticky vztažná plocha: **1828.5** m<sup>2</sup>




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

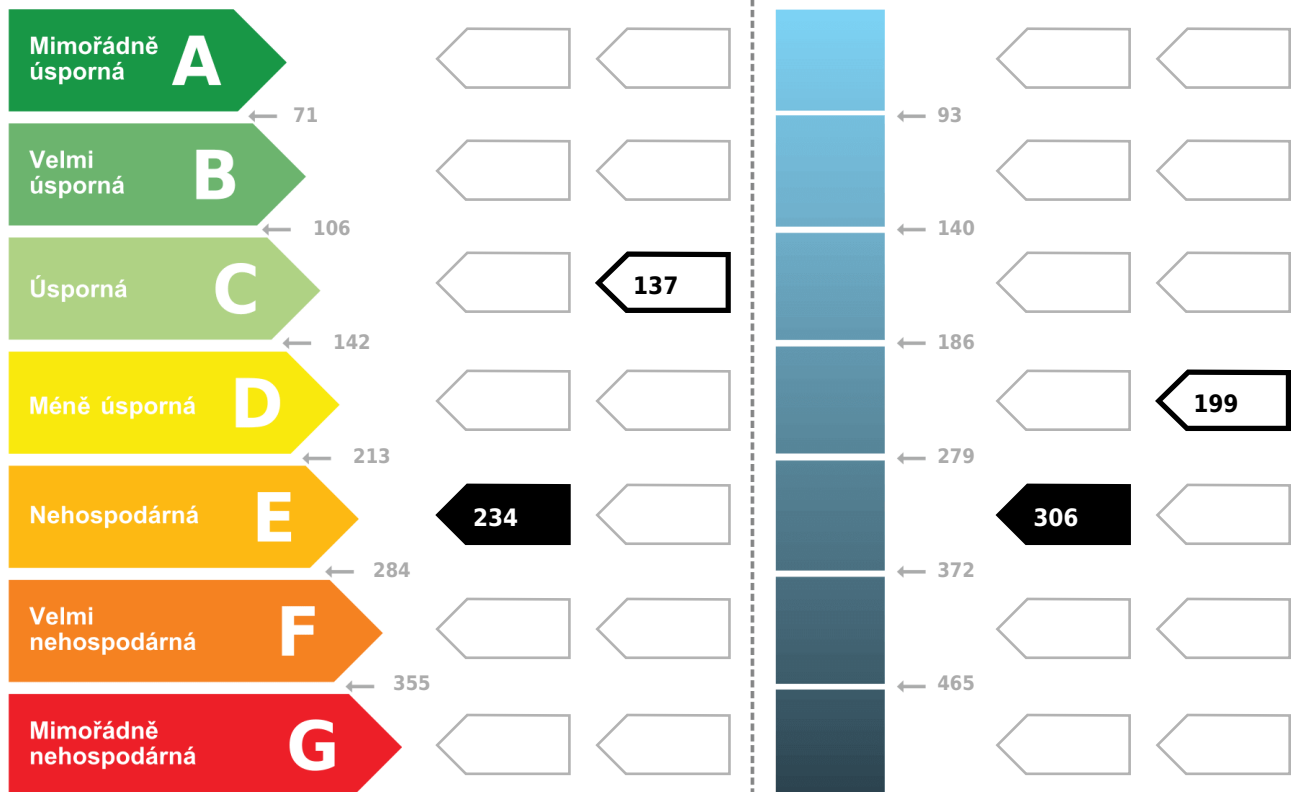

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

**428.6**

**559.6**

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input checked="" type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input checked="" type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

## PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGI

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]

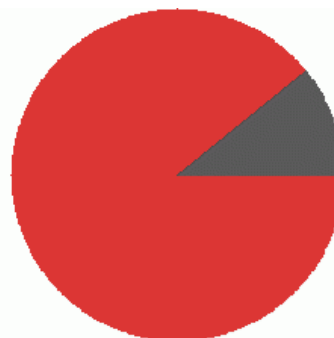

■ zemní plyn: 382.2  
■ elektrická energie: 46.4

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení	
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Dílčí dodané energie					Měrné hodnoty kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
Mimořádně úsporná	<b>A</b>							
	<b>B</b>							
	<b>C</b>							
	<b>D</b>	0.26				22.2	25.4	
	<b>E</b>							
	<b>F</b>	187						
Mimořádně neekonomická	<b>G</b>	0.58						
<b>Hodnoty pro celou budovu</b> MWh/rok		<b>342.0</b>				<b>40.6</b>	<b>46.4</b>	

Zpracovatel: **Ing. Jarmila Bílá**  
Kontakt: **Vavřenova 1171/10, 14200, Praha 4**  
**723494232 / jarmila.bila@volny.cz**

Osvědčení č.: **0360**  
Vyhотовeno dne: **9.1.2018**  
Podpis: .....